


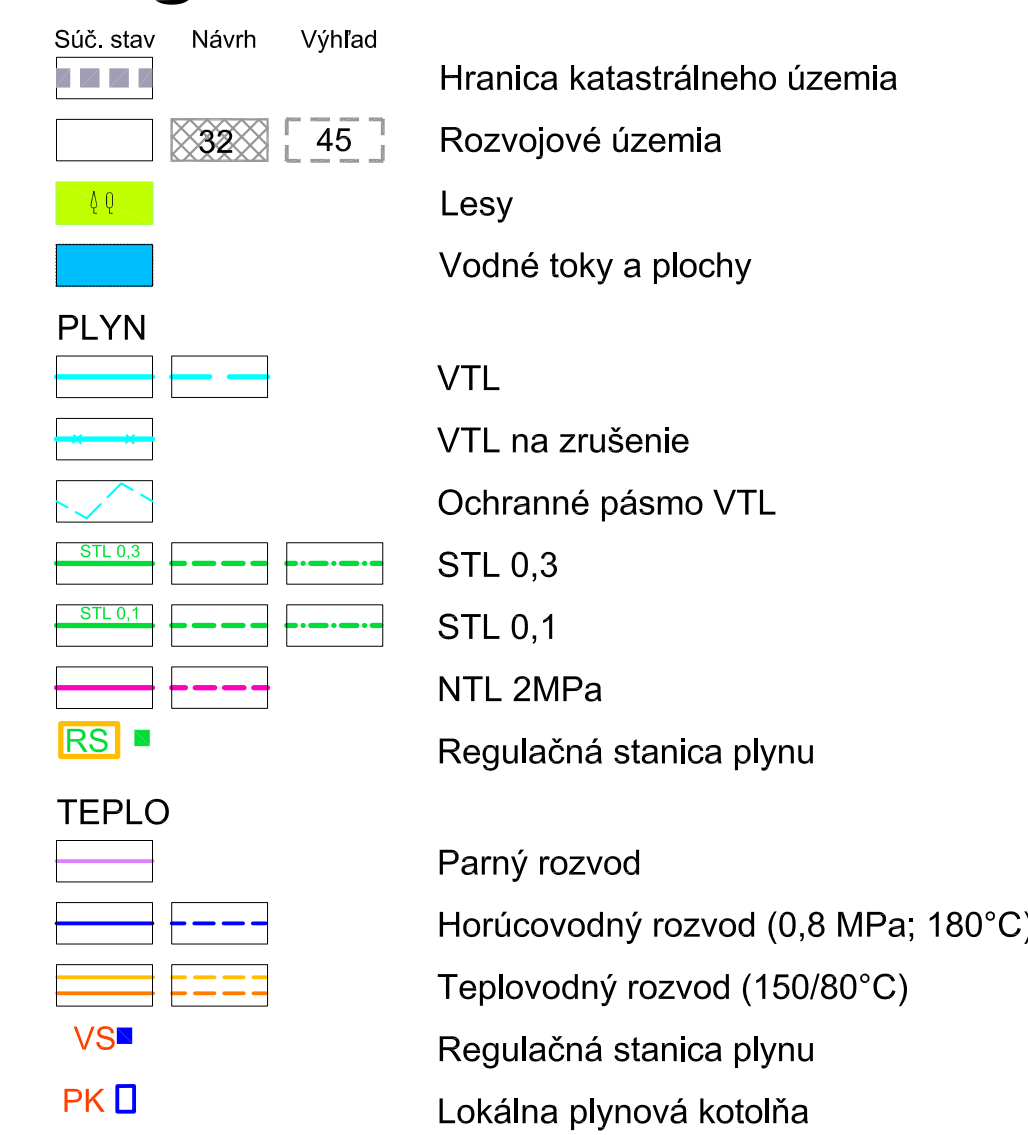

Dôvodom ochrany tepelných vedení, prevádzkových staníc a výrobníh tepla je zabezpečiť prevádzku a ochranu pred pokoskmi a aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku. Ochranné pásmo prihrádke rozvodu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách tohto zariadenia vo vzdorovnej vzdialenosti meranej kolmo k tomuto zariadeniu a je stanovené:

- pri prihrádke rozvodu tepla v zastavanom území na každú stranu 1 m,
- pri prihrádke rozvodu tepla mimo zastavaného územia na každú stranu 3 m, - 5 m podľa stanovenia prevádzkovateľa tohto zariadenia,
- ochranné pásmo prevádzkových staníc je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vzdorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oploťnú hranicu objektu staníc.

Dôvodom ochrany plynárenských sietí je ochrana vzhľadom na spoľahlivosť a bezpečnosť ich prevádzky. Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti plynárenského zariadenia merané kolmo na obrys, a to:

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pri plynovodoch do DN 200                                                              | 4 m,  |
| pri plynovodoch nad DN 200 do DN 500                                                   | 8 m,  |
| pri plynovodoch nad 500 DN                                                             | 12 m, |
| pri technologických objektoch                                                          | 4 m,  |
| pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách v zastavanom území obce | 1 m   |

Stavebné činnosti a úpravy v teréne v ochrannom pásme je možné realizovať len so súhlasom dodávateľa, ktorý zodpovedá za prevádzku príslušného plynárenského zariadenia.

Pred zabránením alebo zmiernením účinkov prípadných havárií plynovodných zariadení a na ochranu života, zdravia a majetku osôb sa zriaďuje bezpečnostné námoso plynárenských zariadení


Bezpečnostné pásmo predstavuje priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od pôdorysu plynového zariadenia meraného kolmo na jeho obrys, a to pre:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| vysokotlakové plynovody do DN 100     | 15 m,  |
| vysokotlakové plynovody do DN 250     | 20 m,  |
| vysokotlakové plynovody nad DN 250    | 40 m,  |
| plynovody VVTL do DN 300              | 100 m, |
| plynovody VVTL do DN 500              | 150 m, |
| plynovody VVTL nad DN 500             | 200 m, |
| regulačné stanice vysokotlakové       | 10 m,  |
| regulačné stanice veľmi vysokotlakové | 20 m,  |
| kompresorové stanice                  | 200 m, |
| plniarne a sítlačne propan - butánu   | 100 m, |
| plynojemy do 100 m <sup>3</sup>       | 30 m,  |
| plynojemy a 100 m <sup>3</sup>        | 50 m,  |
| podzemné zásobníky                    | 250 m  |

Mesto Púchov potvrdzuje platnosť  
Návrhu riešenia Územného plánu mesta Púchov  
v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva  
v Púchove č. 120/2007 zo dňa 21.12.2007,  
Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 14/2007  
zo dňa 21.12.2007, ktorým sa vyhlásujú záväzné cesty Návrhu riešenia Územných  
plánu SÚ Púchov, verejnoprospešné stavby, záväzné regulatívy  
a limity využitia územia nadobudlo účinnosť dňom 28.01.2008.

Mgr. Marián Michalec

Objednávateľ : Mesto Púchov  
 Autori : Ing. arch. Jela Plencnerová  
 Ing. arch. Ivan Masár  
 Urbanizmus : Ing. arch. Zuzana Jankovičová  
 Plyn a teplo : Ing. Vasiľ Deďo  
 Termin : január 2008



# ČISTOPIS ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM

6  
1 : 10 000